


**ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ 2021 года**

Основные Федеральные законы в области пожарной безопасности

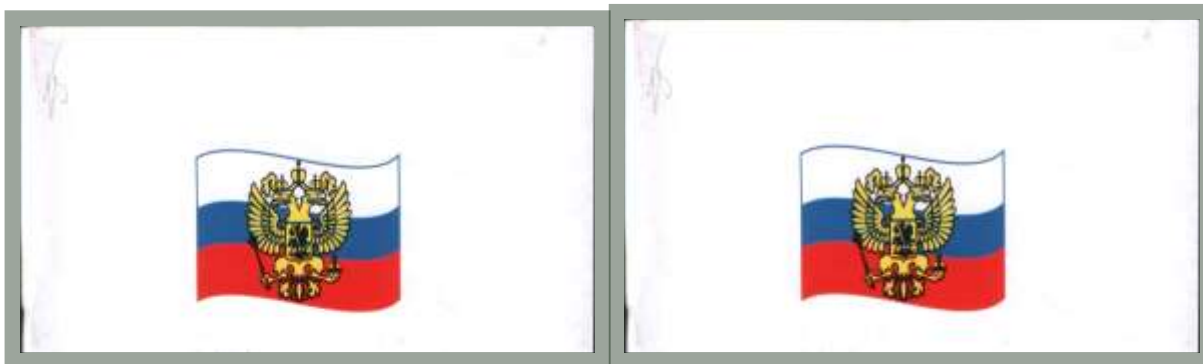

**Федеральный закон
«О пожарной
безопасности»**

**от 21.12.1994
№ 69 -ФЗ**

**Федеральный закон
«Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»**

**от 22.07.2008
№ 123 -ФЗ**

Правила противопожарного режима в РФ



**Постановление Правительства РФ от
16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил
противопожарного режима
Российской Федерации»
(ППР 2020)**




**Правила устанавливают
требования пожарной
безопасности, определяющие
порядок поведения людей,
порядок организации
производства и содержания
территорий, зданий,
сооружений, помещений**

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты:

**Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной
безопасности.....**

Целью создания системы является предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защита имущества при пожаре

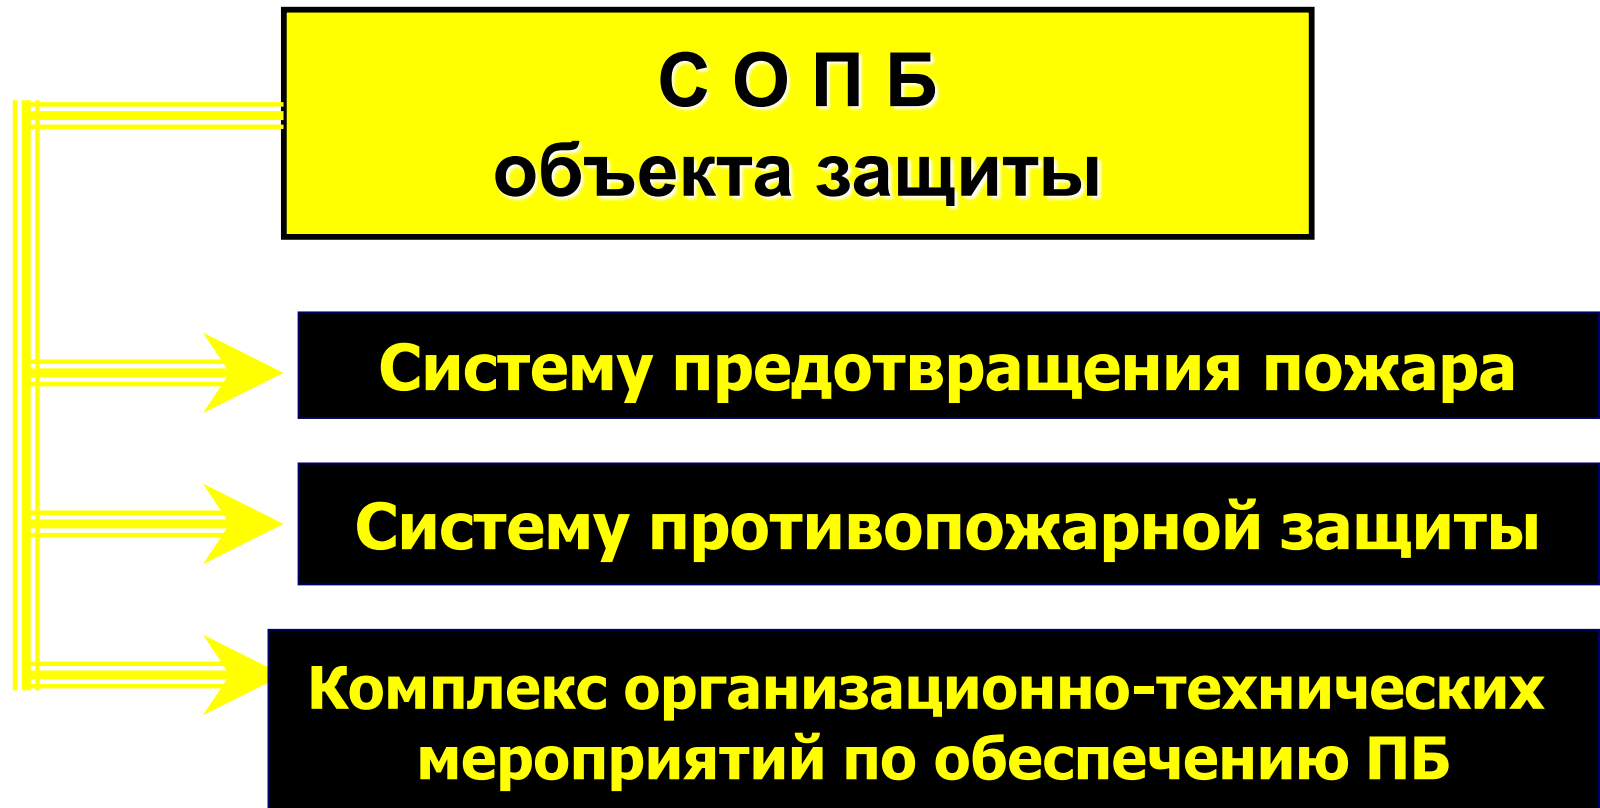

Обязанности руководителя организации:

Руководитель детского оздоровительного лагеря должен пройти обучение мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или программе дополнительного профессионального образования.

Руководитель вправе назначить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности, также должен пройти обучение.

Обязанности руководителя организации:

На объекте должны быть установлены и находиться в исправном состоянии системы противопожарной защиты: автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний пожарный водопровод, первичные средства пожаротушения. Если детский оздоровительный лагерь располагается в образовательном учреждении, работающем в течение всего учебного года, необходимо запросить у руководителя организации акты работоспособности вышеуказанных систем. Периодичность проверки систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения установлена законодательством РФ.

Кроме того, должно осуществляться дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны. Данная система осуществляет гарантированную передачу сигнала о пожаре, а также неисправности пожарной сигнализации (АПС) на пульт «01» без участия человека. Это позволяет сократить время оперативного реагирования на возникающие пожары, а также значительно снизить тяжесть последствий от них.

Обязанности руководителя организации:

Перед началом работы детского оздоровительного лагеря должна быть утверждена инструкция о действиях в случае возникновения пожара. Все сотрудники под подпись должны быть ознакомлены с данной инструкцией.

Обязанности руководителя организации:

В первые дни работы оздоровительного лагеря необходимо провести практические занятия по действиям в случае возникновения пожара.



Порядок проведения тренировок по эвакуации

Выполнение организацией обязанности по проведению практических тренировок персонала по эвакуации людей при пожаре связано с необходимостью оформления целого ряда локальных документов.

Противопожарные тренировки обычно максимально приближены к реальной обстановке пожара и сопровождаются приведением в действие имеющихся на объекте систем и средств противопожарной защиты

Проведение практических тренировок по эвакуации людей при пожаре сопровождается оформлением ряда документов, а именно:

- приказ о подготовке и проведении тренировки;
- план проведения тренировки;
- акт (справка) об итогах организации подготовки и проведения тренировки;

**Средства тушения
пожаров и правила
применения их для
тушения пожаров,
действия при пожаре и
вызов пожарной охраны**

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Углекислотные

Используют при загораниях на электроустановках под напряжением до 1 тыс. В, при пожарах в музеях и архивах



Порошковые

Применяют, в зависимости от состава порошка, для тушения пожаров классов А, В, С;
Е — установок под напряжением до 1 тыс. В и класса Д



Водные

Предназначены для тушения пожаров класса А (на небольших площадях).
Не применять для тушения горючих жидкостей, газов и электроустановок!



Воздушно-пенные

Используют при загораниях различных веществ и материалов при температуре окружающей среды от +5 до +50° С, за исключением щелочных, щелочноземельных элементов и электроустановок под напряжением.
Зимой хранить в отапливаемом помещении!



Пожарные краны в зданиях

Предназначены для тушения пожаров водой от внутреннего противопожарного водопровода в жилых, административных и производственных помещениях



Классы пожаров горючих веществ и материалов

- А** — горение твёрдых горючих веществ (древесина, бумага, текстиль и т.п.)
- В** — пожары горючих жидкостей и плавающих веществ
- С** — горение газов
- Е** — пожары в электроустановках под напряжением
- Д** — горение металлов и их сплавов

Щиты пожарные

Предназначены для размещения и хранения огнетушителей, пожарного инструмента и инвентаря, применяемых для ликвидации загораний на объектах экономики



Для обеспечения безопасности помещения, предприятия, любого здания или транспорта чаще всего применяется такое устройство как огнетушитель. Он не требует опыта и определенных навыков работы, отлично справляется с небольшим возгоранием.



ПРАВИЛА РАБОТЫ С ОГнетушителями

Не берись **голой рукой** за раструб углекислотного огнетушителя во избежания **ОБМОРОЖЕНИЯ** (температура до - 70°C)

Направляй струю заряда только с **наветренной** стороны, на ближний край очага, углубляясь постепенно, по мере тушения



Не допускай **скруток и перегибов** на шланге огнетушителя



При тушении **электроустановок** порошковым огнетушителем подавай заряд **порциями** через 3 - 5 секунд

Не подноси огнетушитель ближе
1 м
к горячей электроустановке



Очаг пожара в нише
тушите **сверху вниз**

При тушении **нефтепродуктов** пенным огнетушителем покрывают пеной всю поверхность очага, начиная с ближнего края

При тушении горящего масла **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** направлять струю заряда сверху вниз



При возможности тушите пожар **несколькими** огнетушителями



ПОСЛЕ ТУШЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОЧАГ ЛИКВИДИРОВАН И ПОЖАР НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ !

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Пути эвакуации должны быть свободны, не загромождены. Особенно обратите внимание на данный факт при проведении ремонтных работ в здании.


Запрещается п. 35 Правил противопожарного режима в РФ :

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;**
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;**



Запрещается:

**в) обертывать электролампы
и светильники бумагой,
тканью и другими горючими материалами,
а также эксплуатировать
светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями)
предусмотренными
конструкцией светильника**

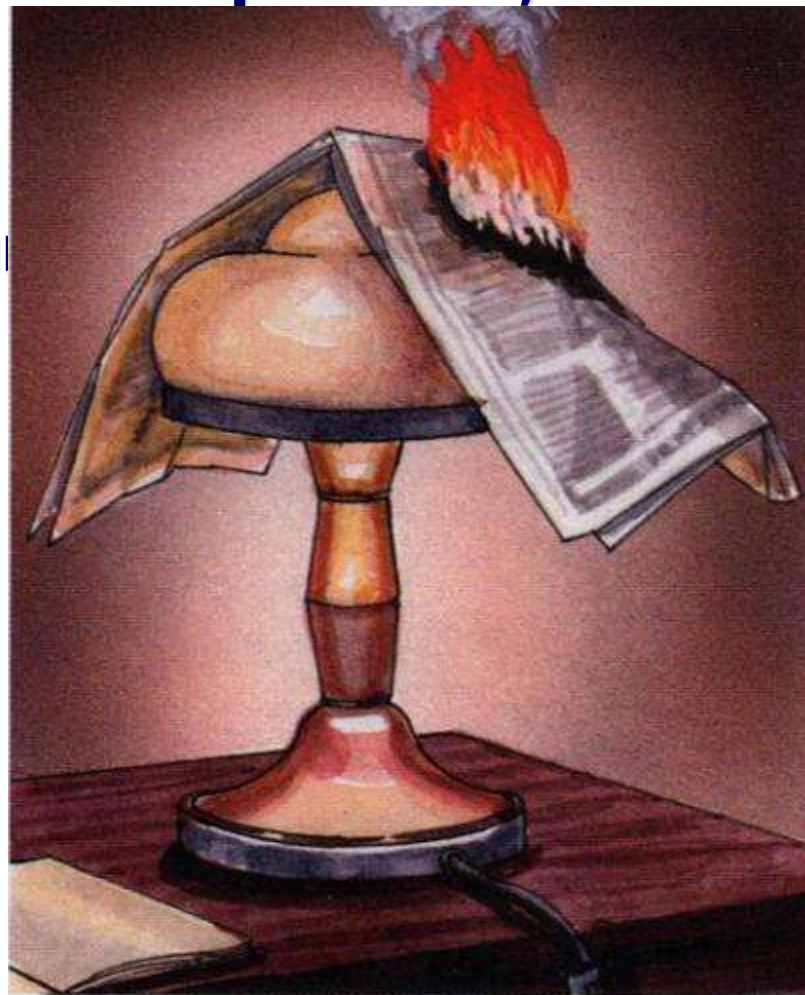


Запрещается :

- г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией**
- д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты**



Запрещается:

- е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя**

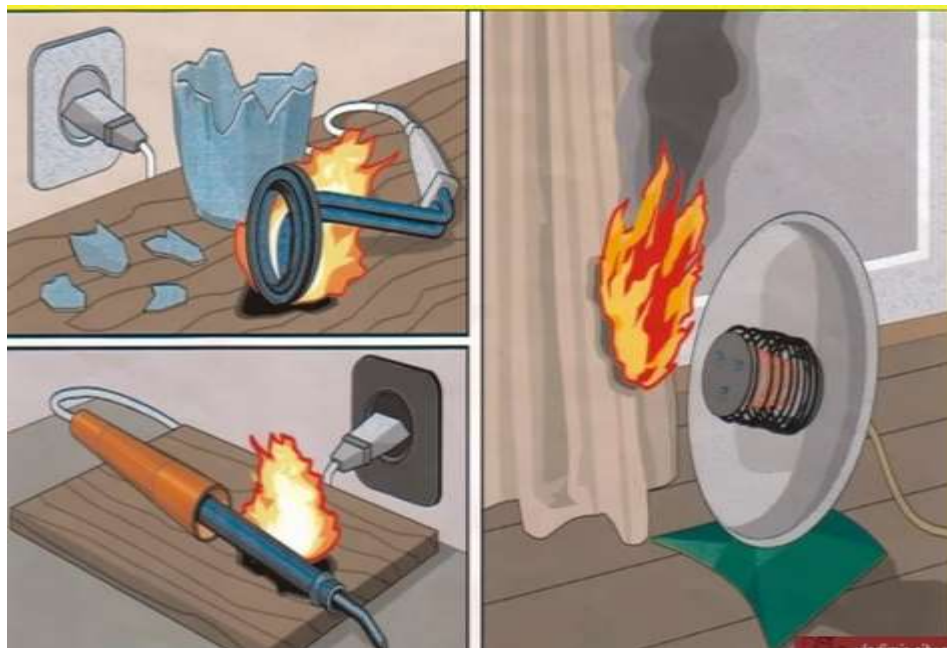

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации (п. 32 Правил).

В правилах противопожарного режима 2021года введён новый раздел «Организации отдыха детей и их оздоровления, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях, предназначенных для проживания детей».

Основные требования:

- территория детского лагеря палаточного типа должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время;

- Палатки при размещении на территории детского лагеря палаточного типа необходимо устанавливать группами;
- В палатках запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию;
- В палатках запрещается прокладка электрических сетей, в том числе по внешней поверхности палатки, а также над палатками;
- Палатки, в которых размещаются более 10 детей, оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями;
- Каждая группа палаток должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения;

- Не допускается группирование более 2 кроватей. Расстояние между кроватями (группами кроватей) должно быть не менее 0,7 метра;
- Детский лагерь палаточного типа оснащается устройствами (громкоговорителями или звукоусилительной аппаратурой), обеспечивающими подачу звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре;
- На территории детского лагеря палаточного типа устанавливается информационный стенд, на котором размещается информация о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
- Инструктаж по пожарной безопасности должен быть проведён детям в первый день пребывания в лагере.

Алгоритм действий при пожаре



При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану.

Пунктом 2 Правил противопожарного режима в РФ при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщющего информацию**

б) принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии тушению пожара.

Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы и средства его ликвидации.

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
(СТАТЬЯ 38 69-ФЗ).

Ответственность несут:

- ***собственники имущества;***
- ***руководители федеральных органов исполнительной власти;***
- ***руководители органов местного самоуправления;***
- ***лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в т.ч. руководители организаций;***
- ***лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;***
- ***должностные лица в пределах их компетенции.***

ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ-

дисциплинарная, административная, уголовная.

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации

(СТАТЬЯ 39 69-ФЗ).

Размер штрафных санкций по статье 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Граждане -
от **2 000** до **5 000** руб.

Должностные лица -
от **6 000** до **50 000** руб.

Юридические лица -
от **150 000** до **1000 000** руб.